【別紙

グループホームはまなす改修工事箇所

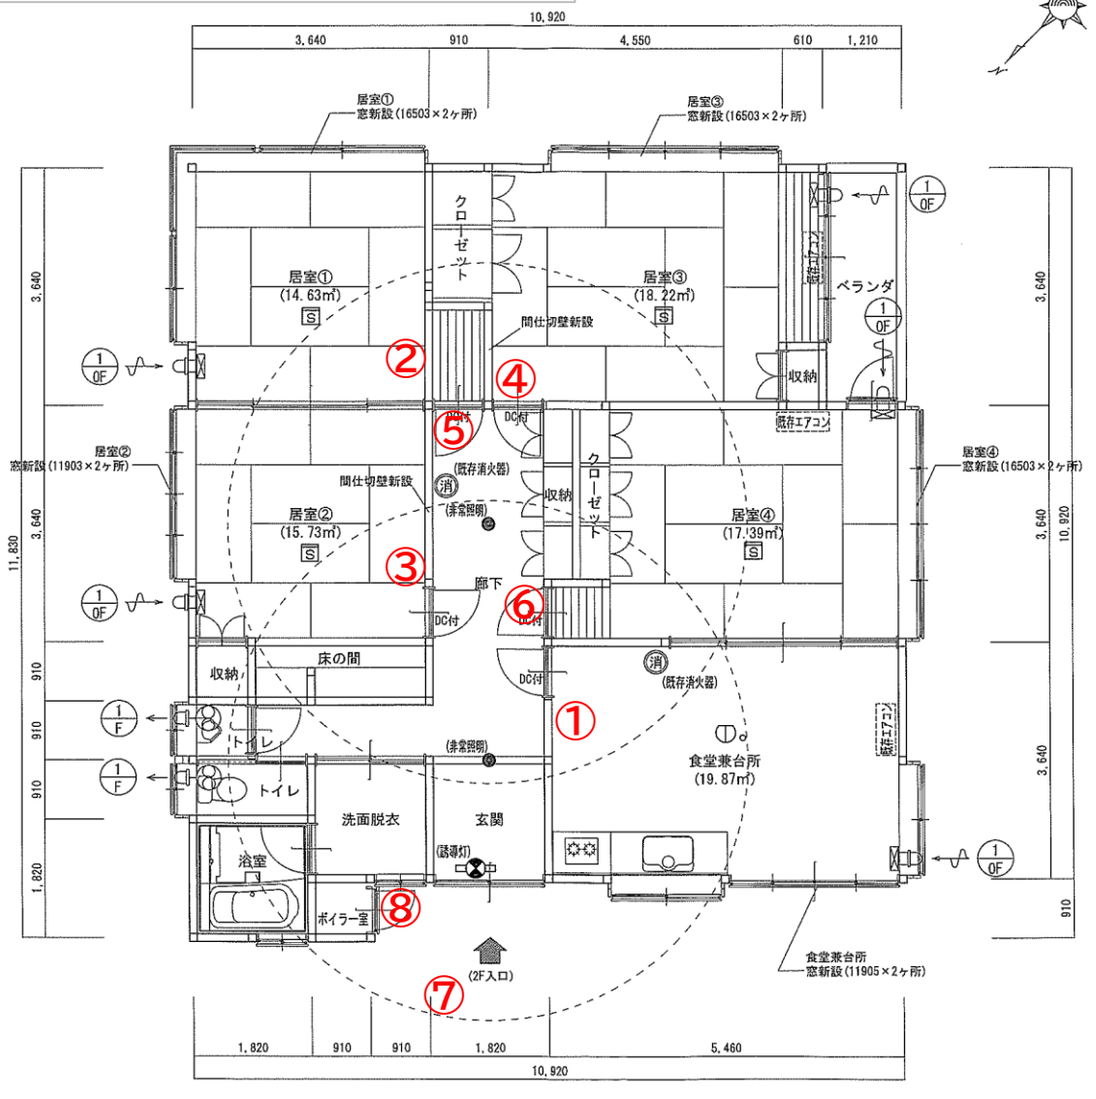

■２階平面図　　S=1/75

■防火上主要な間仕切壁（H26告示第860号2号適用）

・居室の床面積：85.84㎡
・連動型特定小規模施設用自動火災報知設備
・各居室から出口までの歩行距離8m以下
　居室①　7.28m
　居室②　4.55m
　居室③　7.28m
　居室④　4.55m
　食堂兼台所　3.64m
・居室と廊下を間仕切壁、常時閉鎖戸（ドアクローザ付

平面図凡例

S　- - - 光電式スポット型感知器2種（試験機能付
　　（無線式・連動型警報機能付・電池式）

　- - - 定温式スポット型感知器特種65℃（試験
　　（無線式・連動型警報機能付・電池式）

１階床面積	119.58㎡（36.1
２階床面積	117.32㎡（35.4
延べ床面積	236.90㎡（71.6